Technologia wykonania wykopu

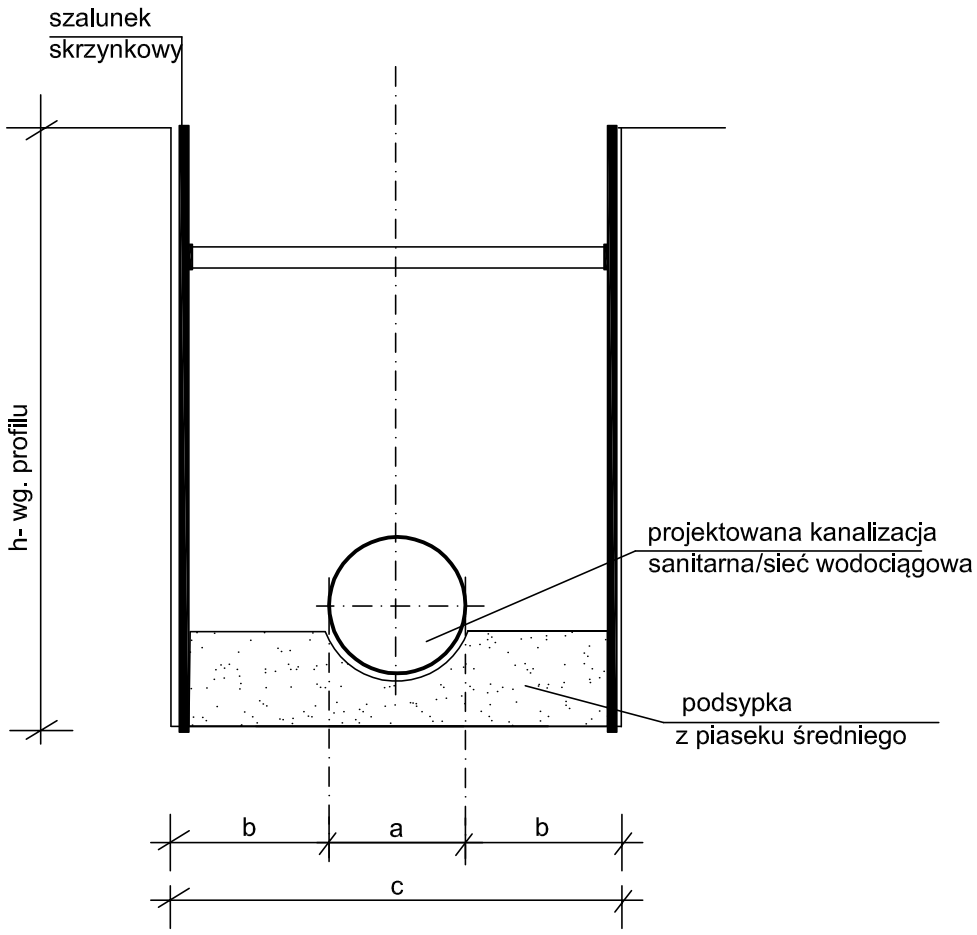

a (mm)	b (cm)	c (cm)
Dz 200 mm PVC-U	40,0	100,0
Dz 125 mm PE	35,0	82,0

Cowogaz
PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel. (62) 764-31-59 email: cowogaz.kalisz@wp.pl NIP 618-002-46-71

TEMAT	Budowa sieci wodociągowej oraz kanału sanitarnego			STADIUM PB
OBIEKT	Wodociąg Dz 125 mm PE oraz kanał sanitarny Dz 200 mm PVC-U			DATA 2017.06.
NAZWA RYSUNKU	**Technologia wykonania wykopu**			SKALA
ADRES INWESTYCJI	m. Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych			
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Biernacki	BN-10.9/69/82 NB/U/7342/37/98		NR RYS. 7
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Licznerski	NB/U/7342/40/98		