


TECHNOLOGIA WYKONANIA WYKOPU

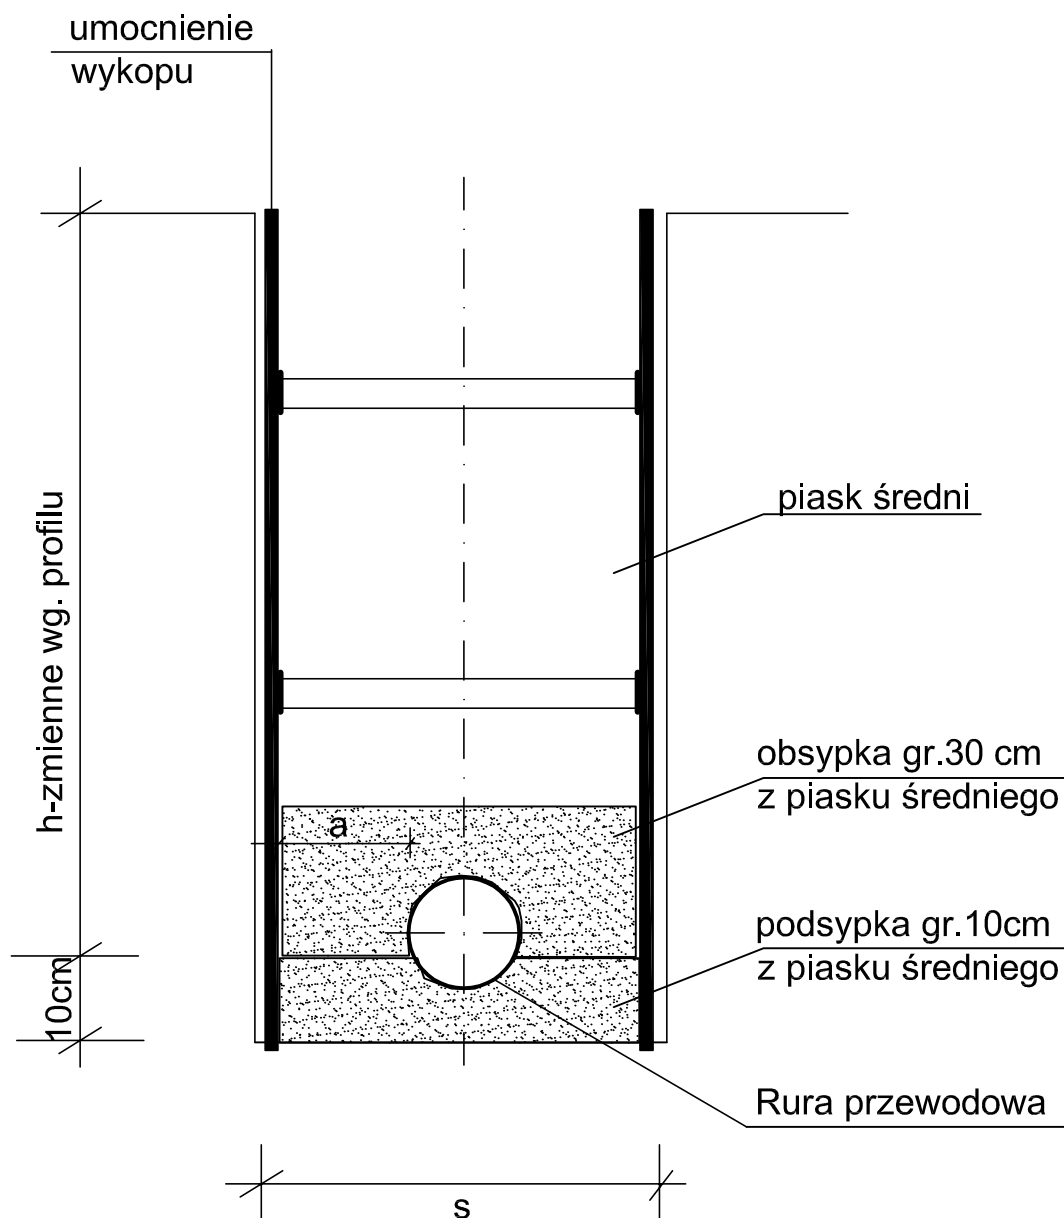

- dla kanału sanitarnego $a=40$ cm

Dz315 - $s=112$ cm

Dz160 - $s=96$ cm

- dla wodociągu $a=35$ cm

Dz160 - $s=86$ cm



TEMAT	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej		STADIUM
OBIEKT	Kanalizacja sanitarna 300/160 mm, wodociąg Dz 160 mm		PB
NAZWA RYSUNKU	Technologia wykopu		DATA
ADRES INWESTYCJI	m. Ostrów Wielkopolski, ul. Sadowa		2019.03.
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Biernacki	BN-10.9/69/82 NB/U/7342/37/98	SKALA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Licznarski	NB/U/7342/40/98	NR RYS.
			6